


ZAŁĄCZNIK NR 2.

do Uchwały nr VI/27/15 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierzwnik

(Studium przyjęte uchwałą Nr XXXV/208/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 czerwca 2014 r.)

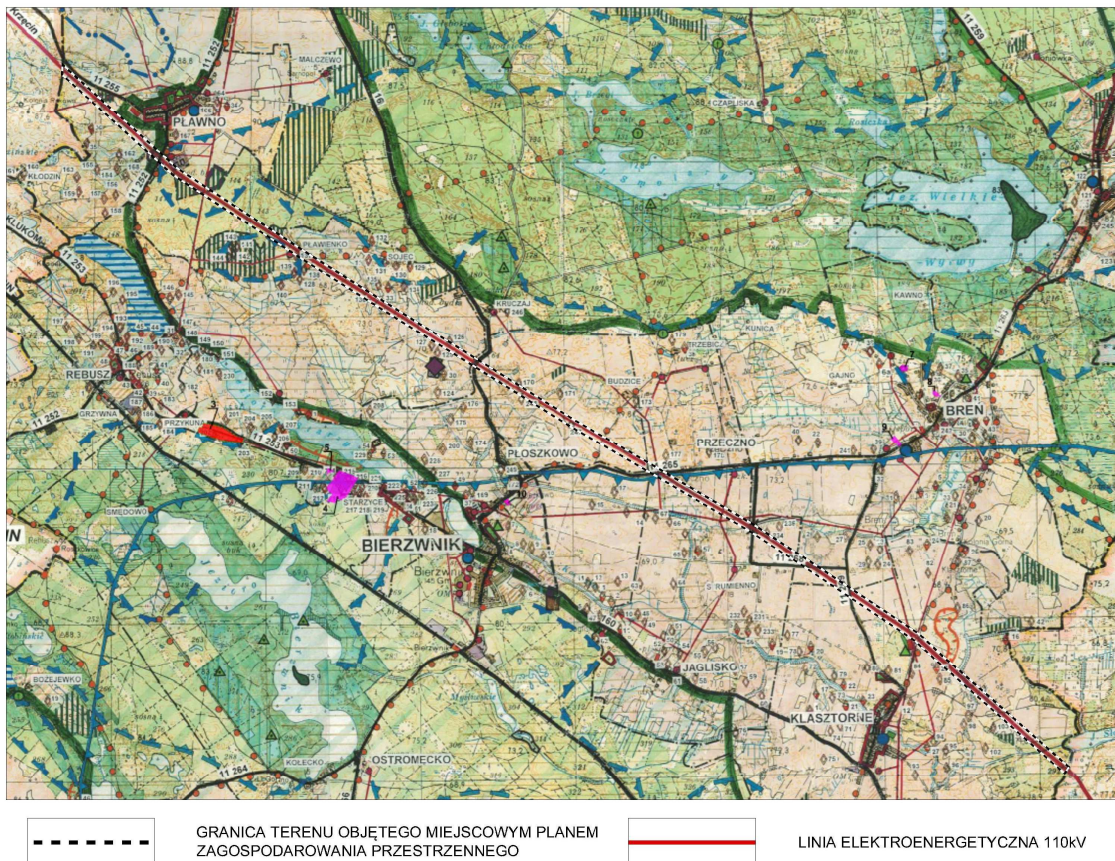

Tekst studium str. 79:

„Przyjmuje się:

- utrzymanie zasilania gminy ze stacji 110/15kV Dobiegniew i Krzęcin, zlokalizowanych poza obszarem gminy poprzez linie napowietrzne 15 kV i stacje transformatorowe 15/04 kV typu wieżowego i słupowego,
- utrzymanie w dalszej eksploatacji napowietrznej linii 110kV”.